

inscannen droopbox + in map stelen...

Aan: V.M. RES SPRINGVLOED

t.a.v.: CONFIDIUM VASTGOED

adres: LEOPOLD I ESPLANADEPLEIN 5/W1

8660 DE PANNE

aantal blz: 2

TANKADRES:

RES SPRINGVLOED


ZEEDIJK 480

8670 OOSTDUINKERKE

**VERSLAG 02/2019**  
**RES SPRINGVLOED**  
**VOLGENS MILIEUWETBOEK VLAREM II**  
**H.5.17 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN**

Geachte ,

Hierbij bezorg ik U het verslag van de keuring in 02/2019 van de tankinstallatie bij RES SPRINGVLOED, zeedijk 480 te 8670 Oostduinkerke.

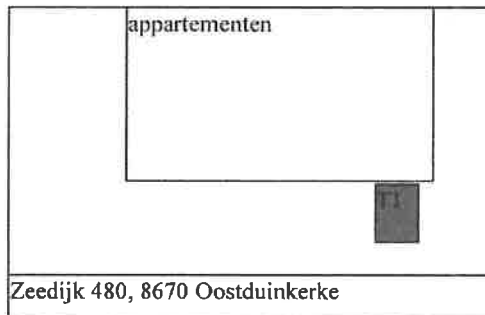

In de hoop U hiermede volledig van dienst te zijn verblijf ik U hoogachtend.

Vriendelijke groeten.

  
ing. Deferme Ivan

erkend milieudeskundige  
discipline opslag gevaarlijke produkten 2000/H050  
discipline bodemcorrosie 2002/K036

**ing. IVAN DEFERME**

**TER LINDEN 28 8900 IEPER**

**TEL: 057/20 75 40**

**FAX: 057/36 01 04**

**ERKENNINGSNUMMERS**

**BTWNR: BE 472.921.322**

**HRNR: 38445**

**REKNR: 738-0022833-60**

**DATUM: 02/2019**

**2000/H050 en 2002/K036**

	<b>DUBBELWANDIG METAAL ONDERGRONDS</b>	
<b>GEGEVENS TANK 1</b>		
FABRIKANT	VAN HOVE	
SERIENUMMER	2003 09 04	
PROTOTYPENUMMER	170/2000	
BOUWJAAR	2003	
INHOUD IN LITER	7000 L	
PRODUKT	GHS02	
KLASSE	3	
TOEPASSING	STOOKOLIE VERWARMING APPARTEMENTEN	
<b>ALGEMEEN ONDERZOEK</b>		
<b>VLAREM II ART.5.17.4.2.8</b>		
<u>1° beperkt onderzoek</u>		
1)inzage vorig verslag	OK	
2)goede staat overvulbeveiliging	FLUIT OK	
3)onderzoek aanwezigheid van water en slib in de enkelwandige houder	1 cm OK	
4)onderzoek zichtbare/organoleptische verontreiniging buiten de houder	OK	
5)onderzoek staat van de uitwendig zichtbare delen van de houder,afsluiters,leidingen,pompen	OK	
6)controle doeltreffendheid van de eventuele aanwezige kathodische bescherming	NIET VAN TOEPASSING	
7)controle doeltreffendheid lekdetektiesysteem	ANTIVRIESSYSTEEM OK	
8)controle doeltreffendheid voorzieningen voor damprecuperatie	NIET VAN TOEPASSING	
9)dichtheidstest	NVT	
<u>2° algemeen onderzoek</u>		
1)beperkt onderzoek	OK	
2)staat binnenwand/inwendige inspectie	NVT	
3)staat buitenbekleding	OK	
4)corrosiviteit van de aanpalende bodem	NIET VAN TOEPASSING	
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:		
VERDERE EXPLOITATIE TOEGELATEN	JA	
MERKTEKEN	GROEN	
	<b>BEPERKT ONDERZOEK GOED TOT 02/2021</b> <b>ALGEMEEN ONDERZOEK GOED TOT 02/2021</b>	